

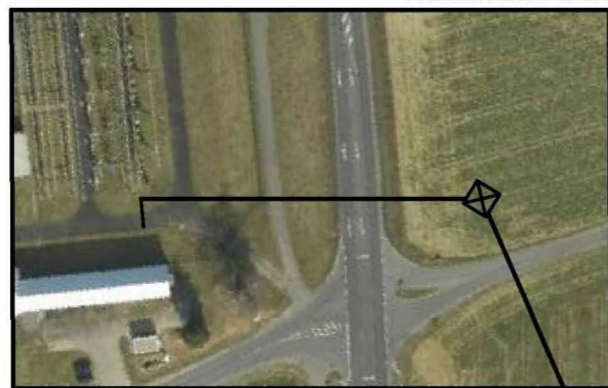
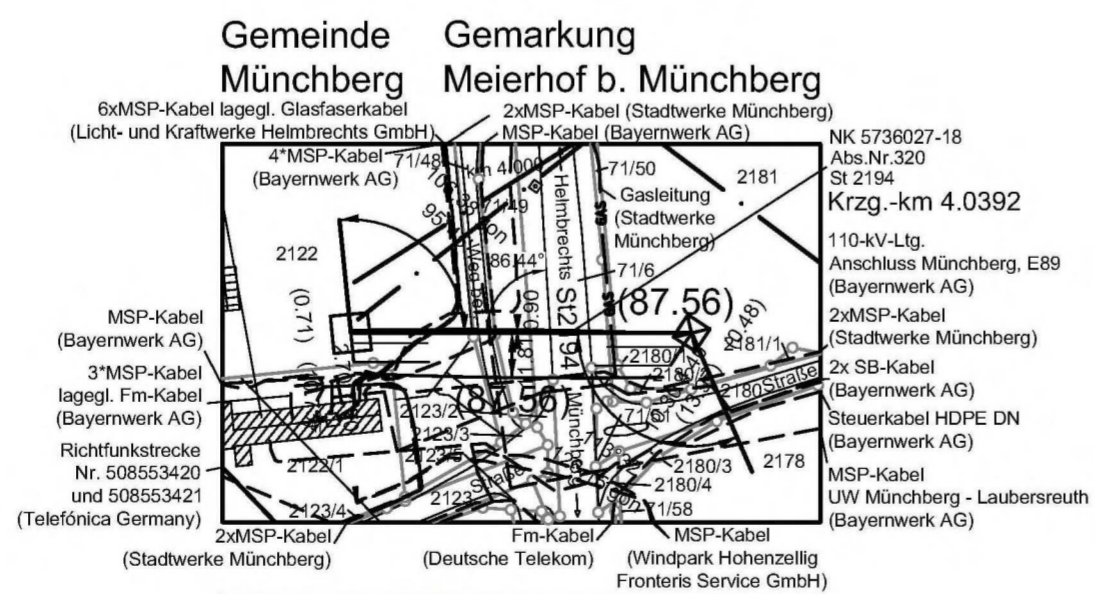
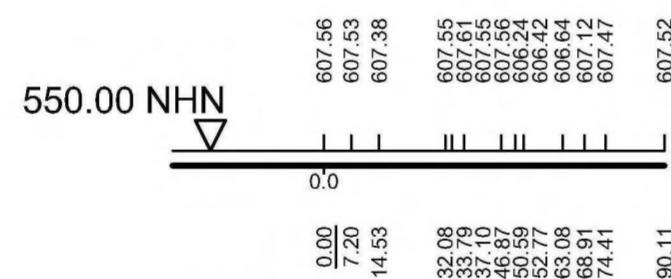


SF01 111A(B159)
 110-kV-Portal WE/WAdiff/WA100-17,00
 DA-110kV - 90.11 - DA-110kV
 A-2-D
 Sondermast

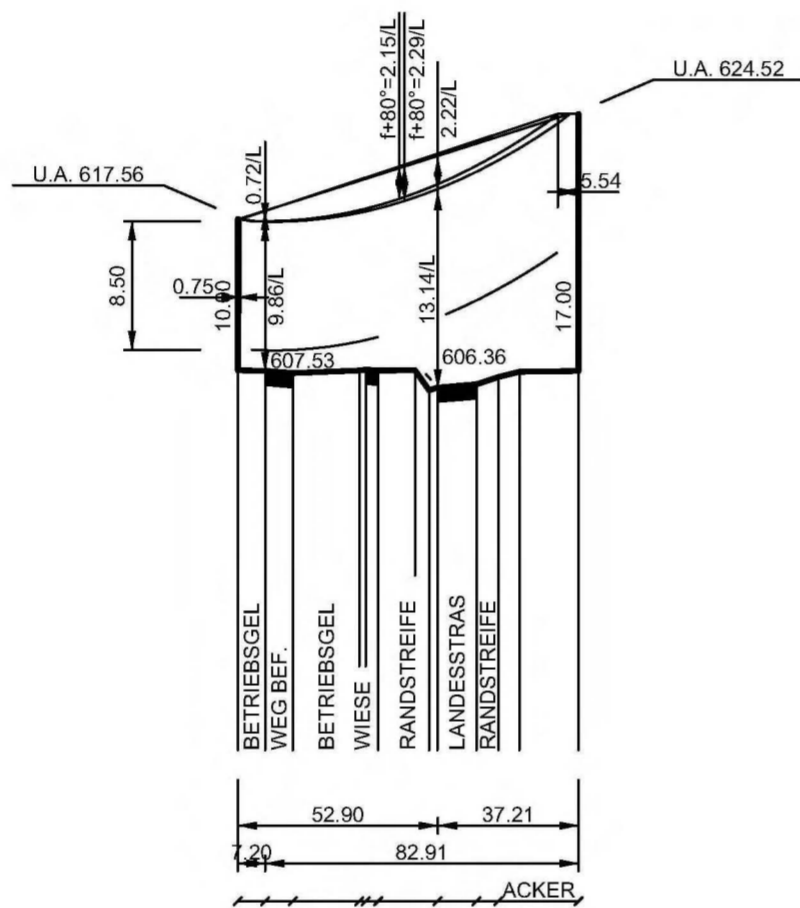

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 3.50 m
 Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 3.50 m

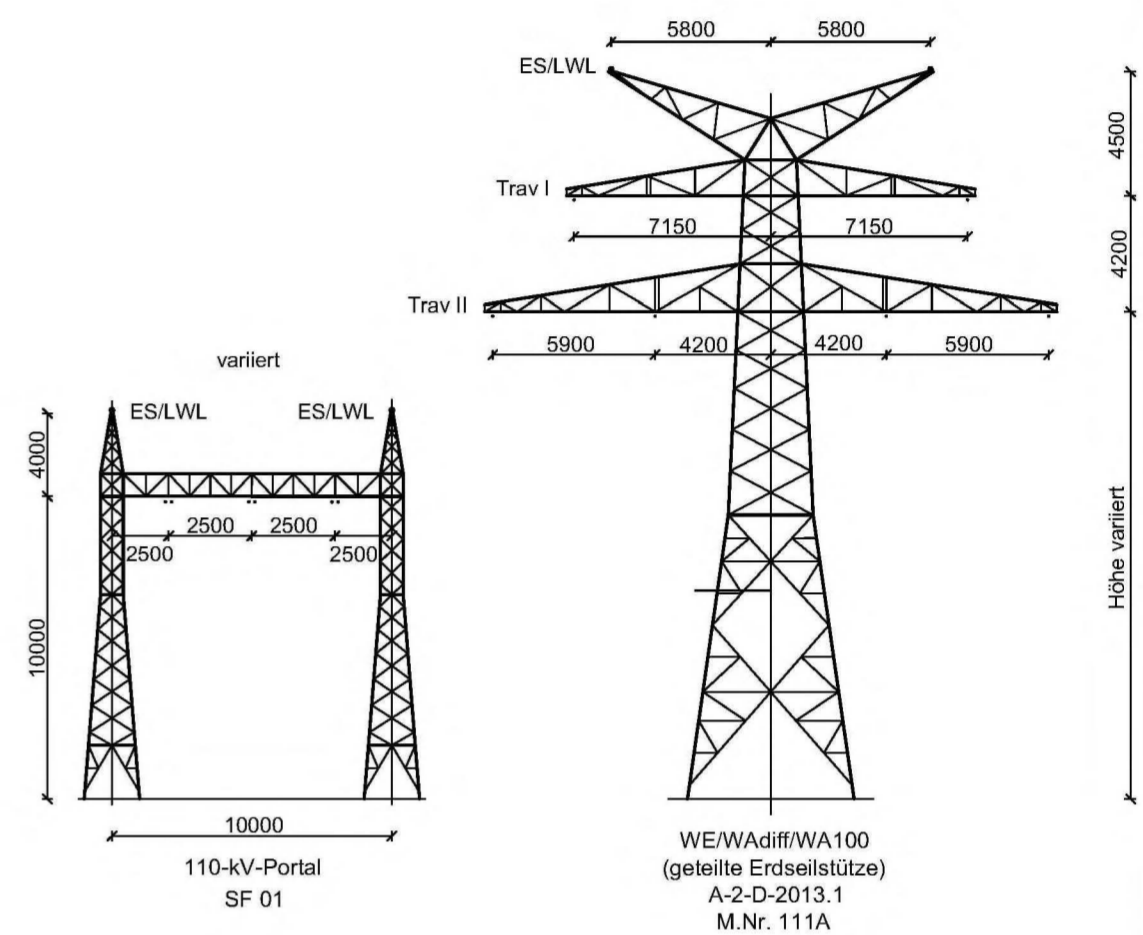

Unterlage 4.2



110-kV-Leitung Münchenberg - Mechlenreuth Ltg. Nr. B159

LÄNGENPROFIL Portal SF01 - Mast-Nr. 111A

2. Deckblatt

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DIN VDE-Bestimmung | : 0210/EN 50341/04.16 EIS 2 WIND 1 | TEMP.: 80°C |
| Gestänge | : A-2-D-2013.1 | |
| Beseilung | | |
| Leitenseil | : 1 x 3 x 2 x 565-AL1/72-ST1A; $\sigma = 23.0 \text{ N/mm}^2$ (horizontal) | |
| Erdseil | : 1 x 97-AL1/56-ST1A; dhgl. zum Leitenseil bei EDS | |
| Luftkabel | : 1 x 92-AL3/49-A20SA; dhgl. zum Leitenseil bei EDS | |
| Ketten | : DA = 3.50m | |
| Seitliche Überhöhung | : 9.0 m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen | |
| Datum der Profilaufnahme | : 04/2015 | |

Planfeststellungsunterlage

| | | | |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgestellt Bayreuth, <u>17.08.2018</u> | | Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis | |
| <i>i.V. Elberly</i> | | <i>i.A. Mark Sprung</i> | |
| Firma Omexom Hochspannung GmbH | | Maßstab: Länge 1:2000 Höhe 1:500 | Einheit: Meter |
| Datum | | Name | Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung von Oberfranken vom 08.11.2021, Az. 22-3322-5/18 Bayreuth, 08.11.2021 |
| Bearb. 13.12.2017 | Küter | Datum | gez. Stadler Regierungsdirektorin |
| Gepr. 26.03.2018 | Kühnemund | Datum | |
| Zustand | Gültig | Datum | |
| Org.-Einheit | - | Datum | |
| Zust. Änderung | | Datum | Blatt: 50A / 58 |

